


表 皮膚水分蒸散量(ポータブル水分蒸散計)の推移

項目	単位	塗布前	塗布4週後	経時P値	塗布8週後	経時P値
皮膚水分蒸散量(ポータブル水分蒸散計)	g/hm <sup>2</sup>	10.4 ± 2.3	8.31 ± 2.88	<i>P</i> = 0.136	7.21 ± 2.88	<i>P</i> = 0.049 *

平均値±標準偏差

n=20

※塗布前と塗布4週後、塗布前と塗布8週後をDunnettの検定で統計解析を行った。\*:*P*<0.05 \*\*:*P*<0.01 \*\*\*:*P*<0.001

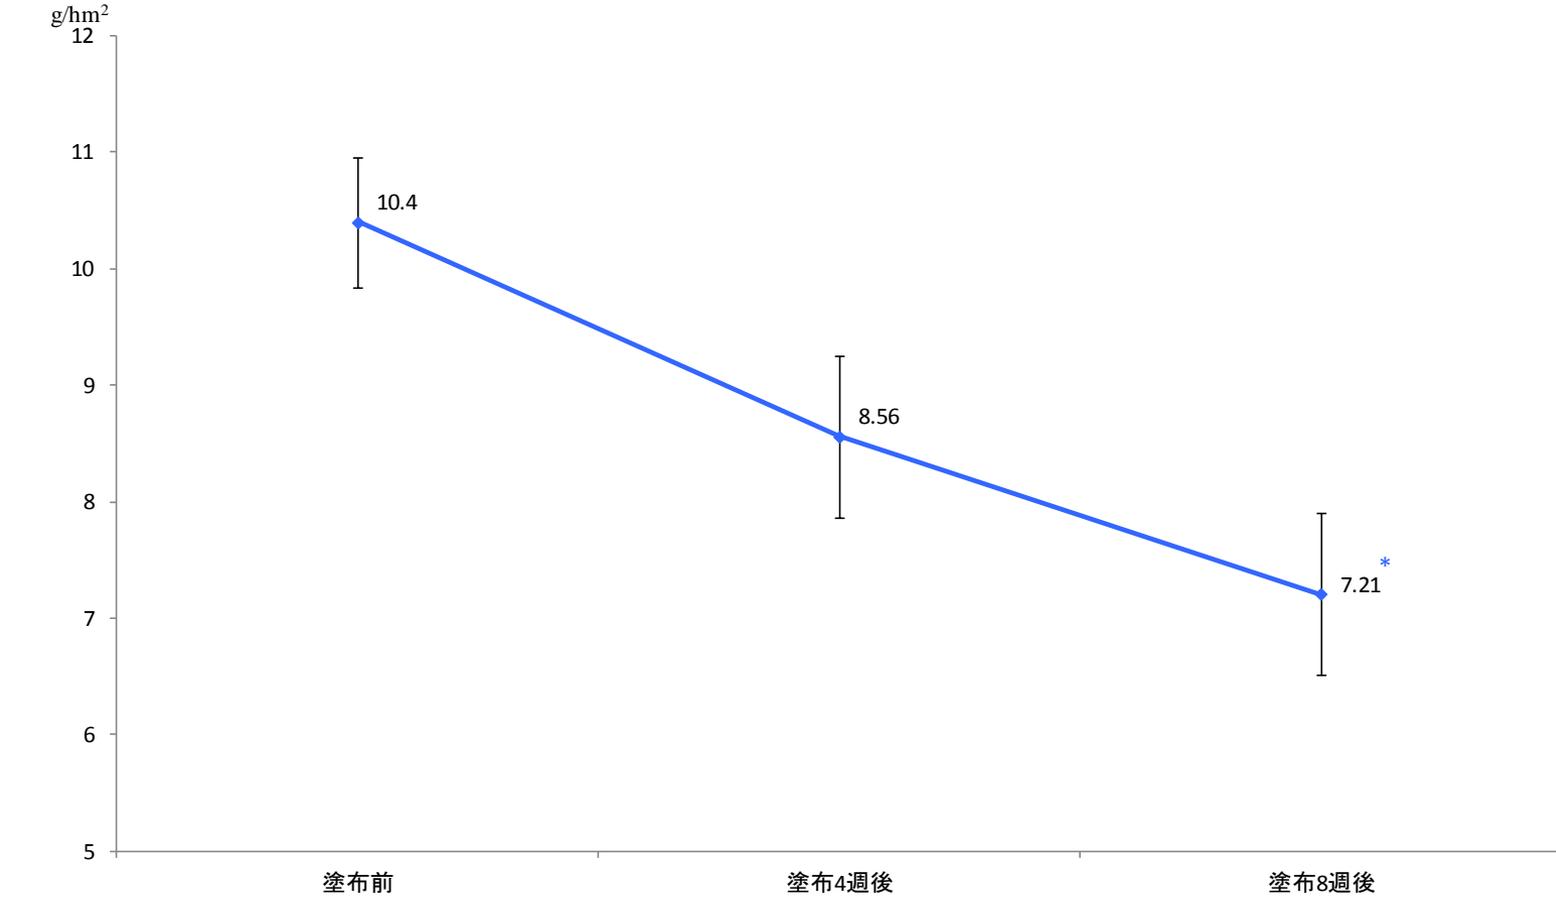

平均値 ± 標準偏差  
n=20

図12 皮膚水分蒸散量(ポータブル水分蒸散計)の推移

※塗布前と塗布4週後、塗布前と塗布8週後をDunnettの検定で統計解析を行った。\*:*P*<0.05 \*\*:*P*<0.01 \*\*\*:*P*<0.001