


表 皮膚水分量測定(スキコン)の推移

項目	単位	塗布前	塗布4週後	経時P値
皮膚水分量(SKICON)	-	259.2 ± 122.1	361.6 ± 97.9	$P < 0.001$ ***

平均値±標準偏差 n=20

※塗布前と塗布4週後を対応のあるt検定で統計解析を行った。\*: $P < 0.05$  \*\*: $P < 0.01$  \*\*\*: $P < 0.001$

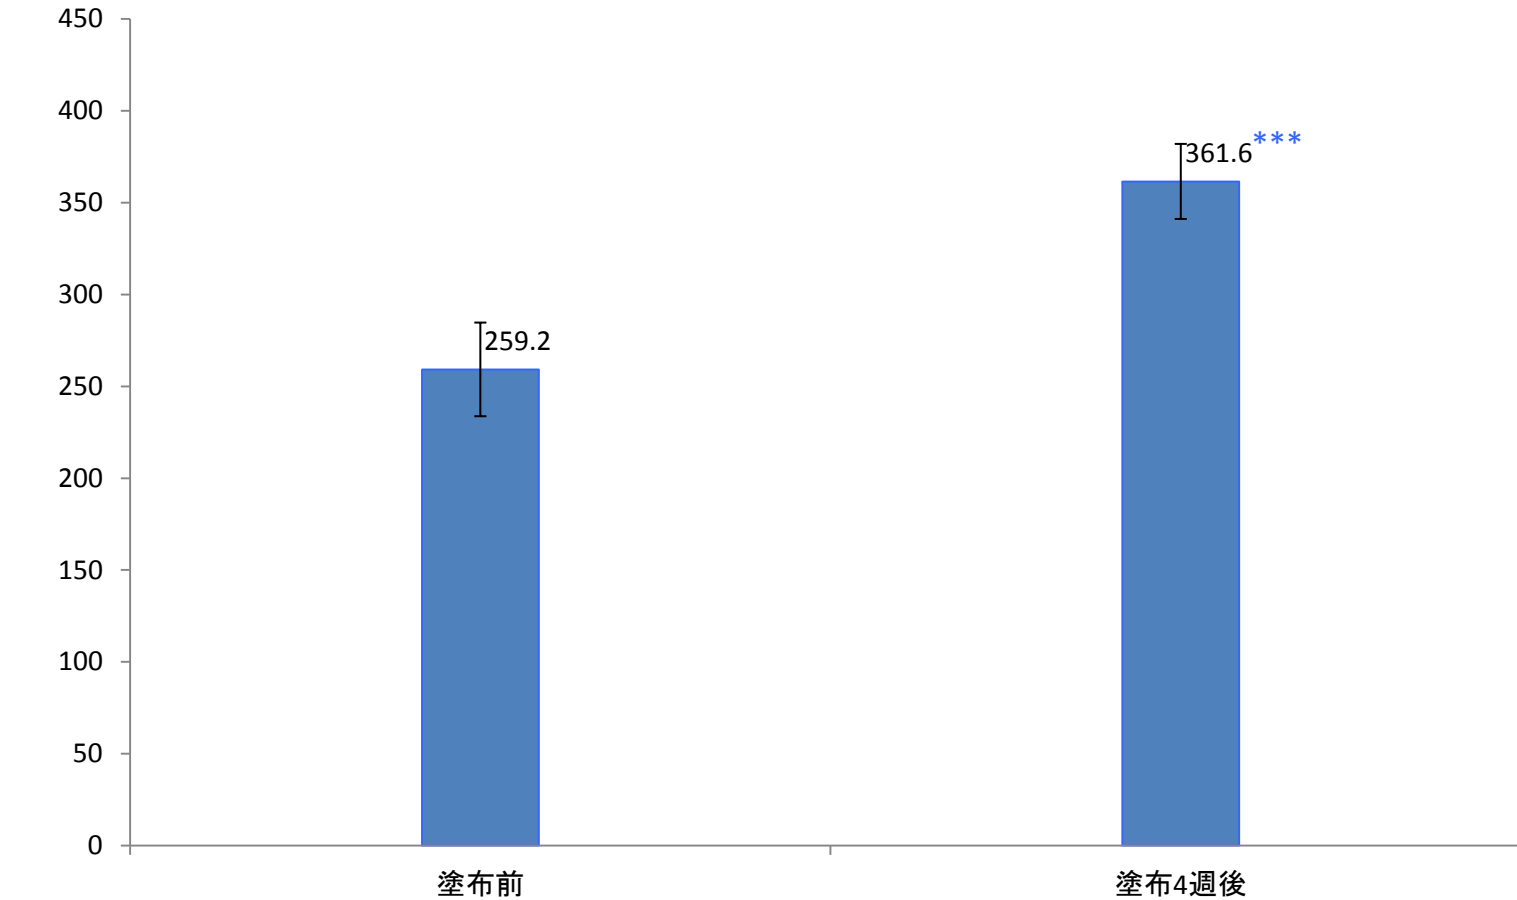

平均値 ± 標準偏差  
n=20

図 皮膚水分量(SKICON)の推移

※塗布前と塗布4週後を対応のあるt検定で統計解析を行った。\*: $P < 0.05$  \*\*: $P < 0.01$  \*\*\*: $P < 0.001$